


Op vrijdag 5-1-2018 omstreeks 10:10 geluidmeting verricht bij de kabelbaan, dit naar aanleiding, verzoek van [REDACTED] in december 2017

Geluidmeting vrijdag 05-01-2018 – omstreeks 10:10

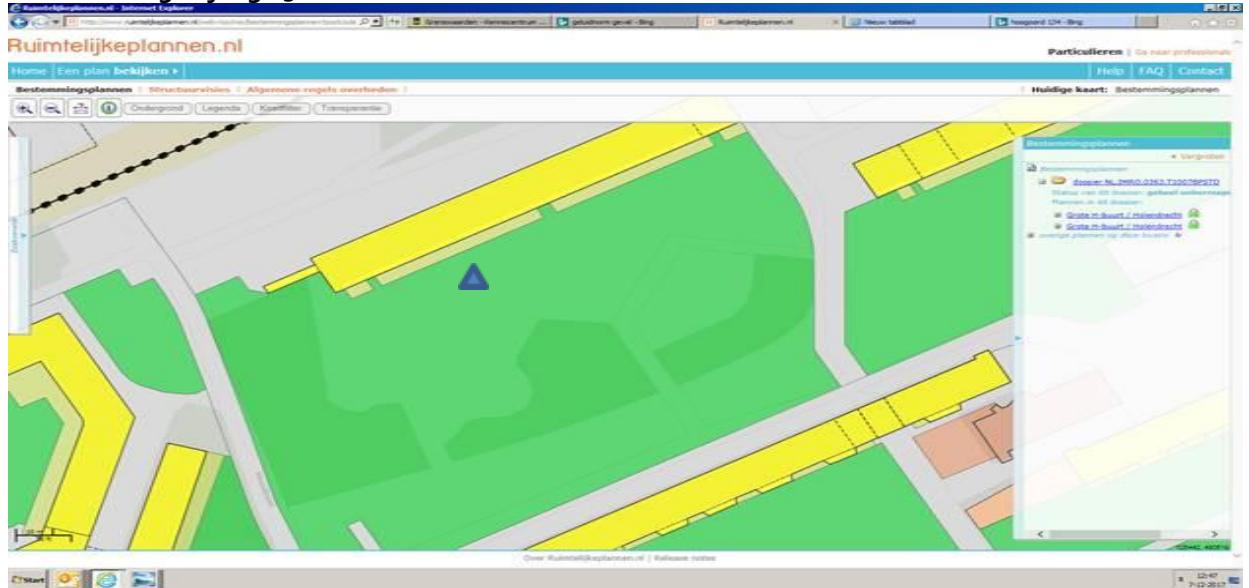

Norm (dB(A))				
Periode	Dagperiode	07:00 – 19:00	Tijd van meting	10:15/10:20/10:25
Tijdsduur meting			3 minuten per meting	
locatie	Kabelbaan tussen Hoogoord en Hofgeest	Achterzijde Woning Hoogoord nabij kabelbaan	3m. vanaf de gevel	In blauw meetpunt, (blauwe pyramide)

Constateringen ter plaatse,

Op vrijdag 5-1-2018 omstreeks 10:10 geluidmeting verricht op ongeveer 3m. afstand van een geluidgevoelige gevel nabij de kabelbaan t.h.v. en tussen de flats van Hoogoord en Hofgeest. De blauwe aanduiding op het plaatje van ruimtelijke ordening markeert de locatie van de geluidmeting.

In het tabel met gemeten geluidwaarde is te zien dat om 10:20 een piekgeluid is gemeten, dat hoger ligt dan de geluidwaarde gemeten om 10:15 en 10:25 deze piek is als gevolg van laden en lossen van een vuilniswagen.

Tijdens het meten van het geluid dat veroorzaakt zou worden door een speel-attriboot in het park (de kabelbaan) is zowel zintuigelijk als wel tijdens de geluidmeting vastgesteld dat het geluid komende van de kabelbaan het omgevingsgeluid niet overstijgt.

Wetgeving: art. 2.17a Activiteitenbesluit

- Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
 - a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a			
	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Geluidmeting vrijdag 05-01-2018 – omstreeks 10:10

Gemeten waarde		Lafmax	LAeq	
tijd	10:15	53,9	50,8	
	10:20	59,2	49,6	
	10:25	50,1	49,6	
Nachtnorm		Lafmax 60 db	Laeq. 40.db	
Conclusie zonder berekening	In de dagnorm & Nachtnorm	Lafmax in orde	Laeq nvt	

Conclusie op dat moment: Geen overschrijding geluidnorm

Verwachting m.b.t. geluidsnorm volgens art. 2.17a Activiteiten besluit de avond- en nachtnorm : geen overschrijding

07-01-2018

Ron Nendissa
Integraal Toezichthouder afd. VTH.